


作成	照合	承認	仕様書	整理番号	9510-214	1/1
石井		横溝				

6600V 不足電圧継電器 TSUV-2


平成 8 年 5 月 20 日制定

外形寸法図

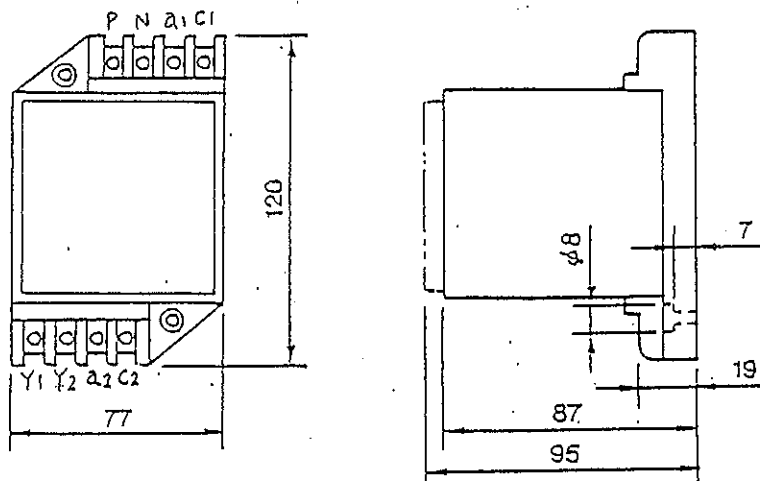


ケース材質: ABS樹脂(黒色)  
UL-94HB

表記銘板

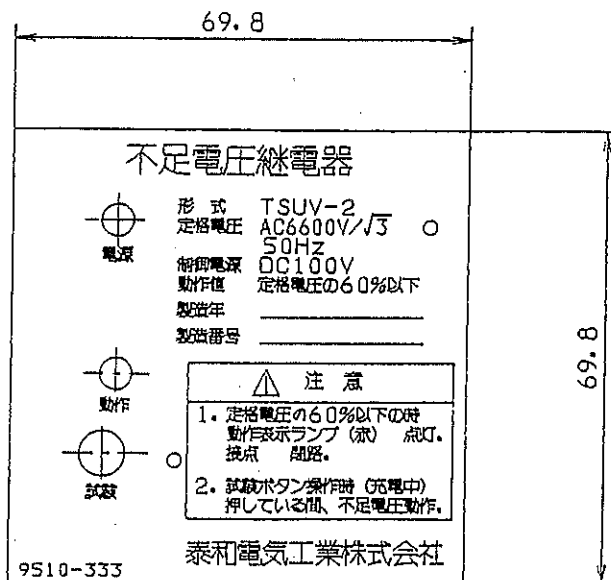

取付寸法

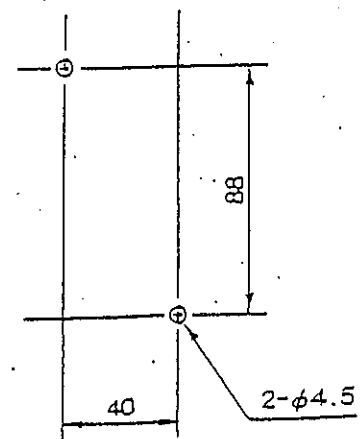






材質: アルミ板 t=0.8

印刷色: アルミ地色に黒文字

書体: ゴシック

△端子記号追記, 動作表示位置変更 '96.7.3 石井

作 成	照 合	承 認	仕 様 書	整理番号	9510—215	1 / 1
						
電圧検出器 ZPD—1S				平成 8 年 5 月 20 日 制定		

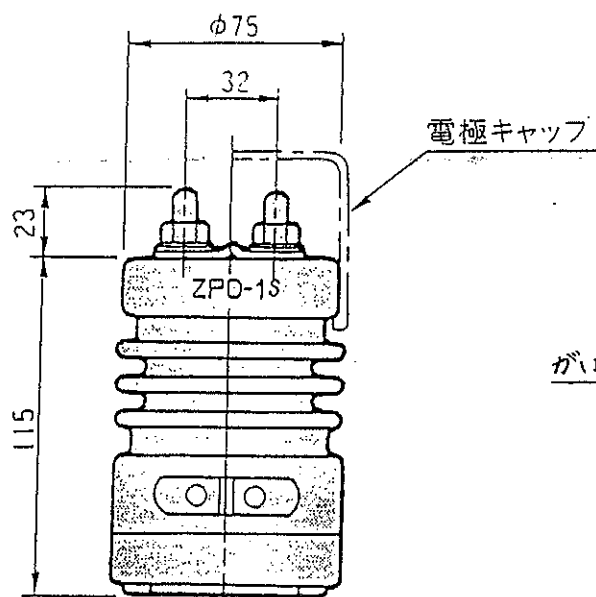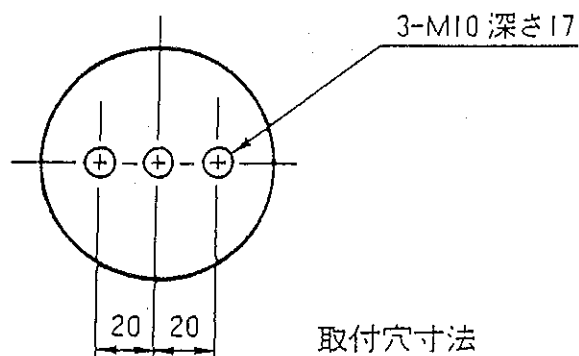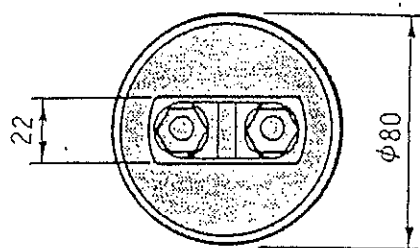

がいし本体材質：エポキシ樹脂