

お客様 各位

LR2405A
2024年11月
泰和電気工業株式会社
継電器営業部

集合型漏電火災警報器【UP-10LA】生産終了のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記の通り生産を終了とさせていただきますので、
ご高覧の上、ご高配の程宜しくお願い申し上げます。
お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、併せて代替機種をご案内させていただきますので
変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 生産終了対象型式

UP-10LA形 (集合型漏電火災警報器)

2. 生産終了理由

製造用治工具の型の老朽化に伴い型の更新を打ち切らせていただきます。

3. 終了時期

受注終了: 2024年11月末

4. 代替機種

消防検定品である集合型漏電火災警報器の代替品はありません。類似機能品である漏電継電器(JISC8374適合品)の集合型の採用をご検討ください。

UP-5D(5回路用)

UP-10D(10回路用)



従来品 UP-10LA型




代替品候補の製品 UP-10D

6. 変更内容


項目	従来品	代替候補品(漏電継電器)	
形式	UP-10LA	UP-5D (5回路)	UP-10D (10回路)
適用規格	消防検定品	JISC8374(漏電継電器)適合品	
取付方式	屋内埋込形	屋内埋込形 ※注1	
外形(W×H×D)	295×145×233	169×118×126.2	
感度電流整定	0.1-0.2-0.4-0.8A	0.03-0.1A(10mAステップ)、0.1-1.0A(50mAステップ)、1.0-4.0A(100mAステップ)、L(ロック)、-(未使用)	
動作時間	0.1-0.3秒	0.1、0.3-1.0秒(50msステップ)、1.0-5.0秒(100msステップ)	
ブザー	内蔵	実装無し	
組合せZCT	弊社消防検定品と組合せ可	弊社漏電継電器規格品と組合せ可	

※注1 従来品 から代替候補品への更新の際は、別売りの「取付枠タイプD」をご使用すると取付互換性を持たせることが可能です。

〈UP-10LA 外形寸法〉

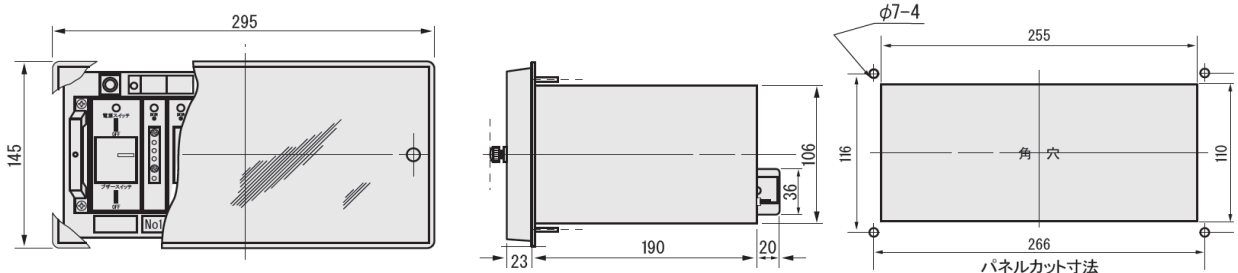

〈UP-5D・10D 外形寸法〉

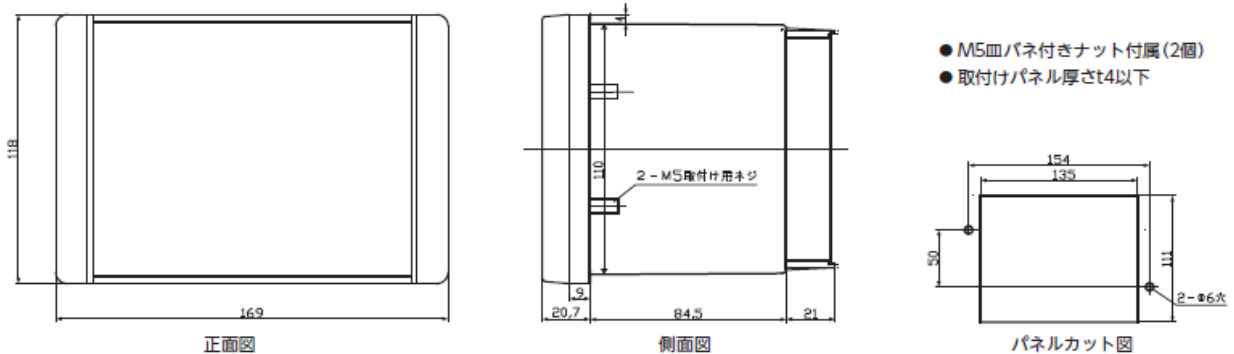

〈取付枠タイプD 寸法〉

SPC t2.3 黒クロメートメッキ

